

測試報告

委託單位：泰泉食品股份有限公司
地址：彰化縣員林市崙雅里崙雅巷5-26號
聯絡人：楊惠珊

報告日期：2023/05/26
報告編號：JTS202305B0173
電話：04-8331107

樣品描述(測試樣品由申請商提供並確認如下)

產品名稱：器具塗抹-漏斗1

數量：1支

樣品保存方式：常溫

製造廠商/國內負責廠商名稱：--

批號：--

包裝狀態：如照片所示

製造日期：--

有效日期：--

收樣日期：2023/05/17

檢驗日期：2023/05/17

測試結果：

測試項目	結果	定量極限	測試方法
總生菌數	陰性	10 CFU/cm ²	實驗室內部方法「JTS-SM028 環境檢體之微生物檢驗方法」
大腸桿菌群	陰性	3.0 MPN/cm ²	實驗室內部方法「JTS-SM028 環境檢體之微生物檢驗方法」
大腸桿菌	陰性	3.0 MPN/cm ²	實驗室內部方法「JTS-SM028 環境檢體之微生物檢驗方法」

本測試項目總生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群由振泰檢驗台中實驗室進行檢測。

-結束-

振泰檢驗科技股份有限公司

報告簽署人：


陳石松

陳石松 技術副總



- 標示"#"項目表示經衛生福利部認證，且依認證之方法執行檢測。
- 本報告僅做參考資料，不得作為廣告出版物等商業宣傳。
- 低於定量極限或偵測極限之數值，檢測結果以未檢出或陰性表示。
- 本報告不做符合性聲明，亦不得分離或節錄使用。
- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本報告結果僅對測試樣品負責，不代表委方所有樣品。
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

樣品照片

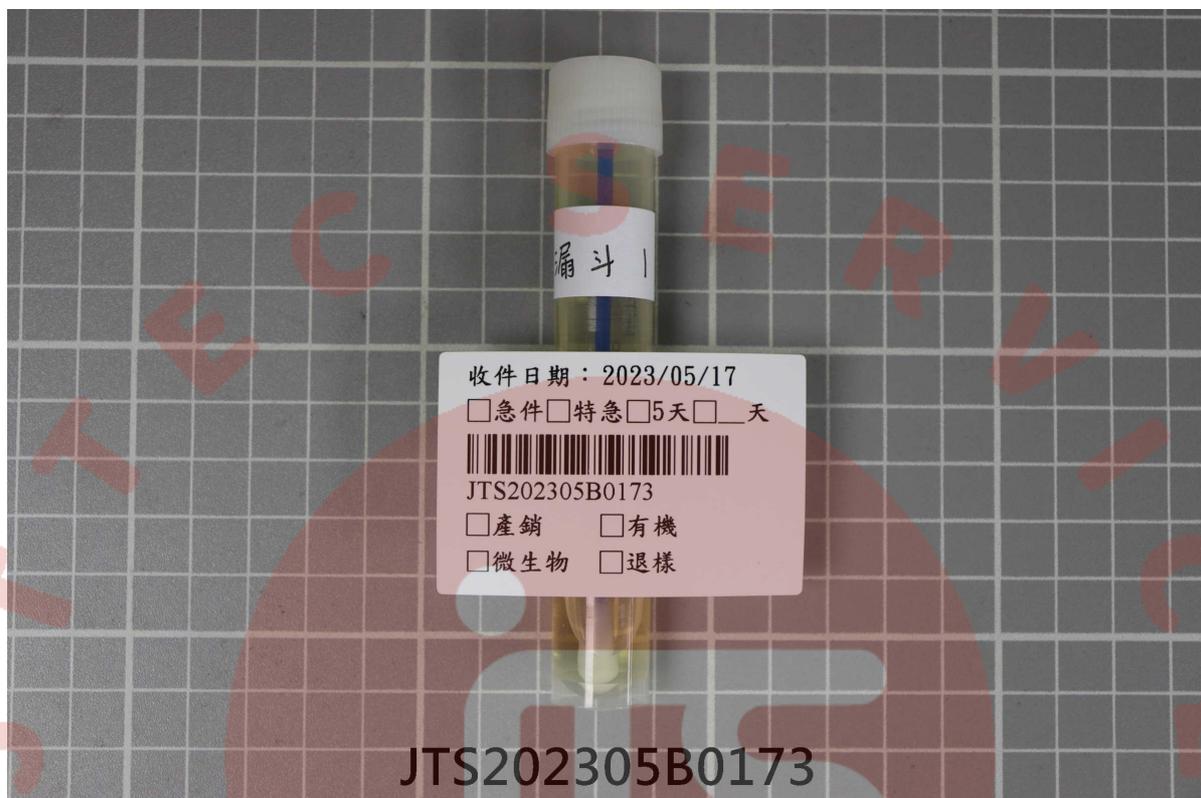

安心 平台 專用