

## 測試報告

委託單位：樂台羽茶-三民陽明店  
地址：高雄市三民區陽明路153號  
聯絡人：樂台羽茶-三民陽明店

報告日期：2023/12/11  
報告編號：JTS202311B0253  
電話：07-3906058

樣品描述(測試樣品由申請商提供並確認如下)

產品名稱：飲用水(出水口)

數量：1瓶

樣品保存方式：冷藏

製造廠商/國內負責廠商名稱：--

批號：--

備註：採樣時間：2023/11/29 11:00

包裝狀態：如照片所示

製造日期：--

有效日期：--

收樣日期：2023/11/30

檢驗日期：2023/11/30

測試結果：

測試項目	結果	容許量	定量極限	參考測試方法
總生菌數	未檢出	100 CFU/mL	1 CFU/mL	NIEA E204.55B
大腸桿菌群	未檢出	6 CFU/100 mL	1 CFU/100 mL	NIEA E237.53B

備註：

註：\*表示此結果為估計值；低於定量極限以“未檢出”表示。

容許量參考「飲用水水質標準-環署毒字第1060000881號」

本測試項目總生菌數及大腸桿菌群由振泰檢驗台中實驗室進行檢測。

-結束-

振泰檢驗科技股份有限公司

報告簽署人：


陳石松

陳石松 技術副總



1. 標示"#"項目表示經衛生福利部認證，且依認證之方法執行檢測。
2. 本報告僅做參考資料，不得作為廣告出版物等商業宣傳。
3. 低於定量極限或偵測極限之數值，檢測結果以未檢出或陰性表示。
4. 本報告不做符合性聲明，亦不得分離或節錄使用。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 本報告結果僅對測試樣品負責，不代表委方所有樣品。
7. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

樣品照片

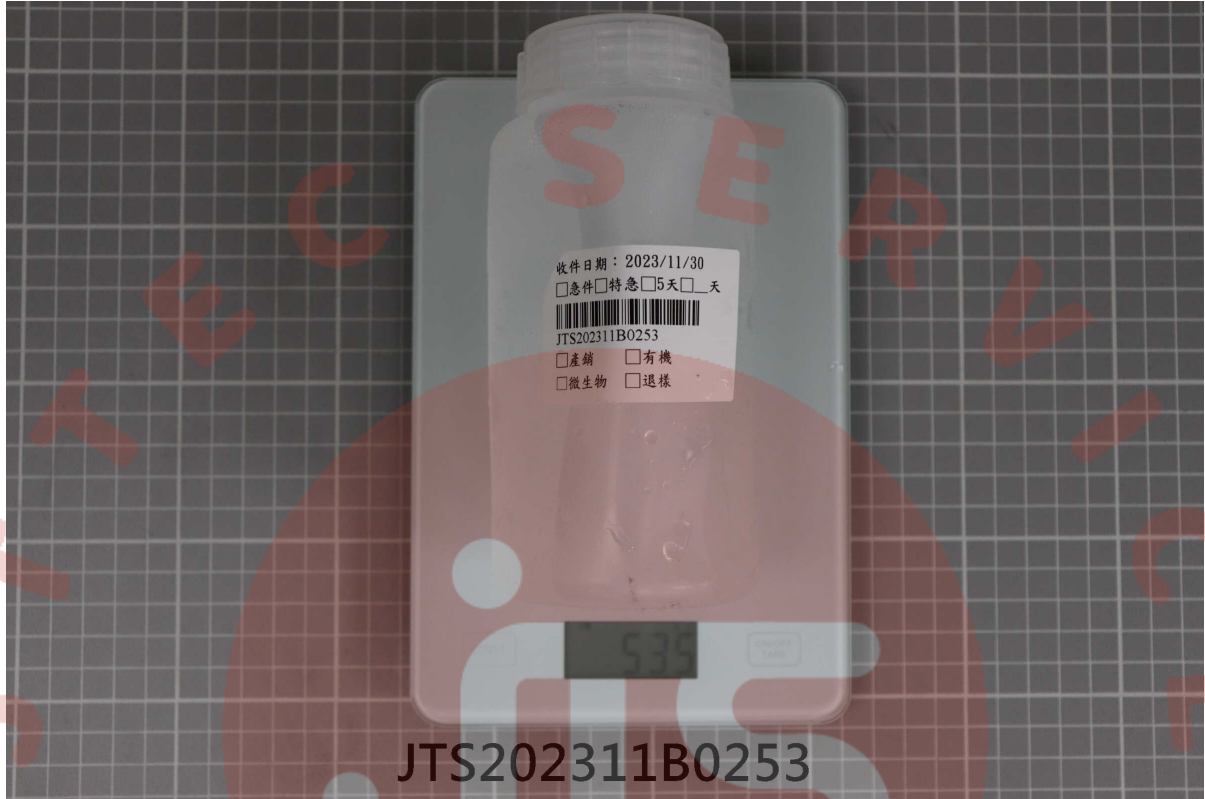

JTS202311B0253

安心平台 專用

