

測試報告

委託單位：金記寶安股份有限公司
地址：苗栗縣竹南鎮和興路338號
聯絡人：林廷寧

報告日期：2024/05/06
報告編號：JTS202404A4785
電話：037-584999

樣品描述(測試樣品由申請商提供並確認如下)

產品名稱：防風

數量：1袋

樣品保存方式：常溫

製造廠商/國內負責廠商名稱：--

批號：MR242901

包裝狀態：如照片所示

製造日期：2024/03/29

有效日期：2027/03/28

收樣日期：2024/04/26

檢驗日期：2024/04/29

測試結果：

測試項目	結果(ppm)	容許量(ppm)	定量極限(ppm)	測試方法
#砷 (As)	0.2	5.0	0.2	臺灣中藥典第四版，(6301)重金屬測定法-感應耦合電漿質譜法
#鎘 (Cd)	0.09	1.0	0.03	
#汞 (Hg)	未檢出	0.2	0.05	
#鉛 (Pb)	未檢出	5.0	0.5	

備註：

容許量參考「臺灣中藥典第四版」

-結束-

振泰檢驗科技股份有限公司

報告簽署人：


陳石松

陳石松 技術副總



- 標示"#"項目表示經衛生福利部認證，且依認證之方法執行檢測。
- 本報告僅做參考資料，不得作為廣告出版物等商業宣傳。
- 低於定量極限或偵測極限之數值，檢測結果以未檢出或陰性表示。
- 本報告不做符合性聲明，亦不得分離或節錄使用。
- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本報告結果僅對測試樣品負責，不代表委方所有樣品。
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

樣品照片

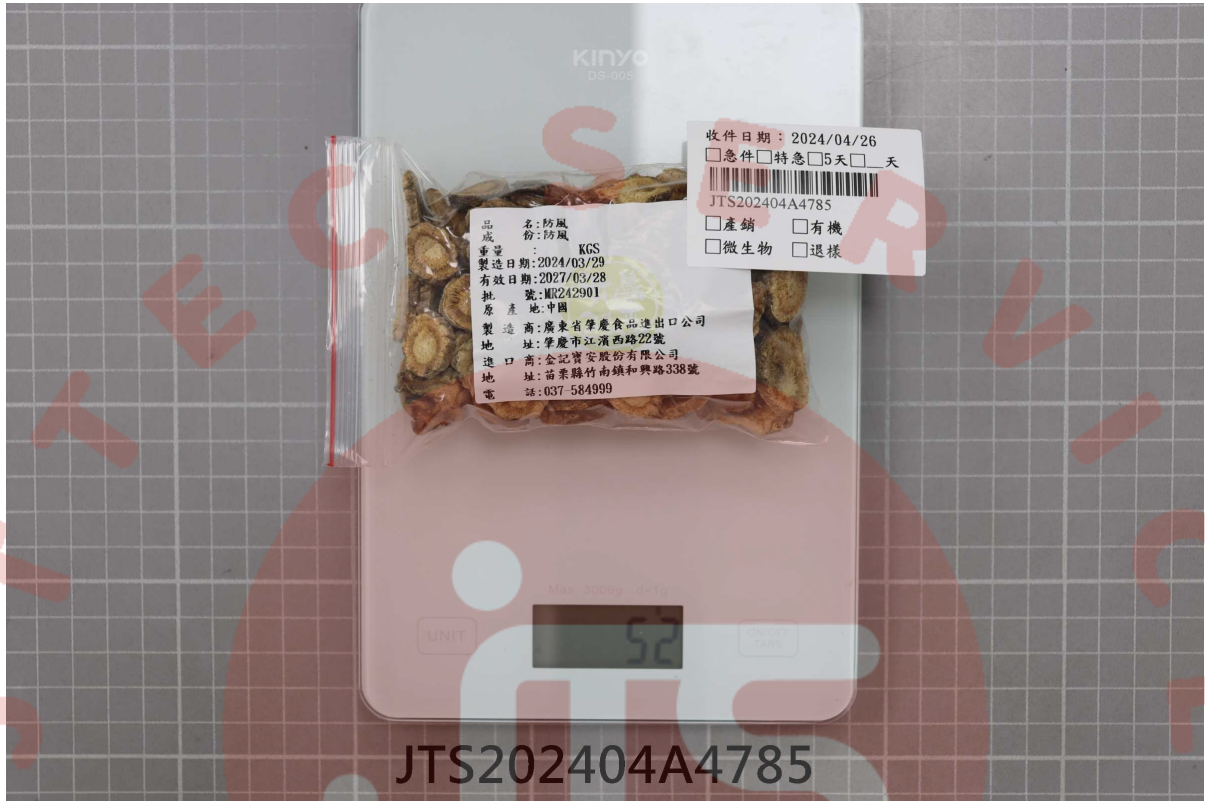

安心 用
專 平台

